


## ○ スタンドパイプ式初期消火器具

次に掲げる機材等により構成されたもので、別表2に掲げる仕様によるものをいう。

- ア 消防ホース 40ミリ又は50ミリ 3～5本
- イ 筒先 40ミリ又は50ミリ 1本
- ウ 可変ノズル 1個
- エ スタンドパイプ 1本
- オ 媒介金具 1個(スタンドパイプ吐出側口径に接続するホース金具の口径を同一にした場合は、媒介金具を設けないことができる。)
- カ 消火栓蓋開閉キー 1本
- キ 台車 1台
- ク 収納箱又は収納袋 1台(1枚) ※収納箱は別紙図面参照のこと

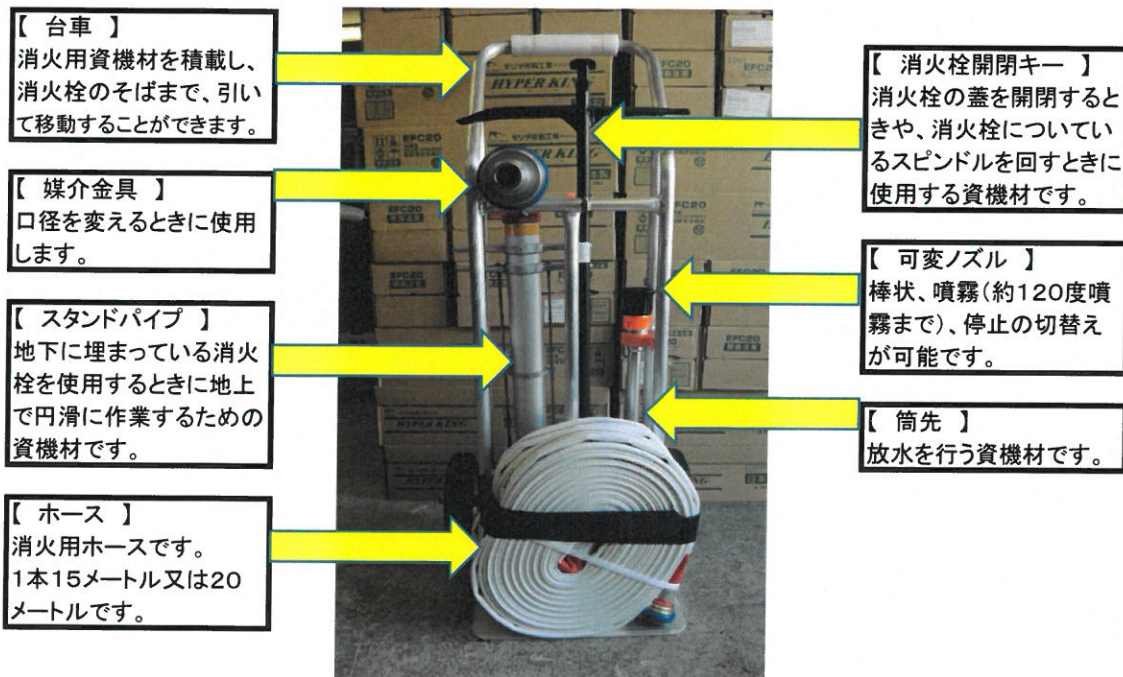

※写真は、仕様と異なる場合がありますので、参考としてください。

【 収納袋 】  
台車に被せるカバーです



【 格納箱 】  
台車収納する箱です。  
w650xD600xH1300



〒221-006 横浜市神奈川区七島町3-6

株式会社 **渡辺プロテック**

TEL045-433-2013 FAX045-434-4753